

SKUPINA SEVEROČESKÁ VODA    Severočeská servisní mateotech mateosolutions mateokomodity		
Příloha: Detail zhlaví tlakové – menší (čb) (k pracovnímu postupu S.12_PP.02 B Technický standard – Jímací objekty vody)		
Označení přílohy: S.12_PP.02_P02	Účinnost od:	15.09.2026
Vydání č.: 1	Počet stran: 2	


Příloha: Detail zhlaví tlakové – menší (čb)		TLP:GREEN
Označení přílohy: S.12_PP.02_P02	Den/měsíc/rok/vydání: 15/09/2026/1	

DETAIL TLAKOVÉHO ZHLAVÍ

ZÁRUBNICE D 165 mm (DN150) A TLAKOVÉ ZHLAVÍ OC D 273 až 350 mm


DETAIL ZHLAVÍ

PŮDORYS

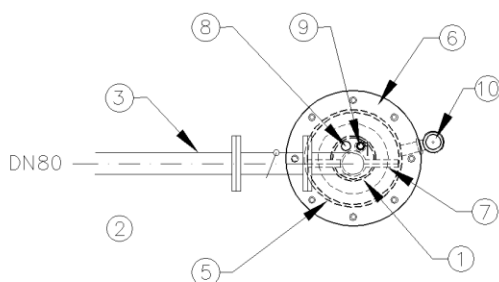

DETAIL ZHLAVÍ

ŘEZ

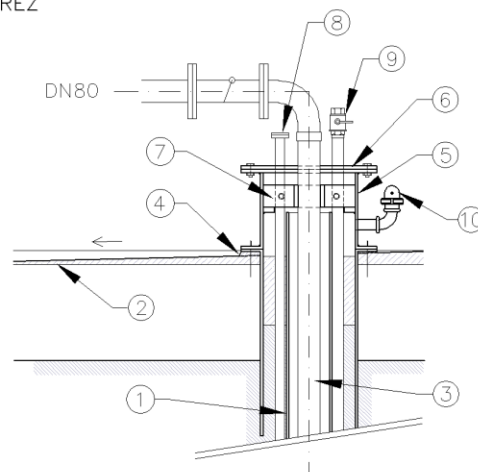

LEGENDA

- 1 – ZÁRUBNICE PVC
- 2 – VYSPÁDOVANÉ DNO VSTUPNÍ ŠACHTY
- 3 – VÝTLAČNÉ POTRUBÍ (DN80) SPOJOVANÉ BEZPŘÍRUBOVÝMI SPOJI ZSM
- 4 – VYROVNÁNÍ PODKLADU PRO ZHLAVÍ (PODBETONOVÁNÍ)
- 5 – VNĚJŠÍ ČÁST ZHLAVÍ – NEREZOVÁ TROUBA S KOTVÍCÍ I HORNÍ PŘÍRUBOU (KOTVIT K PODLAZE)
- 6 – PŘÍRUBOVÉ PLNÉ VÍKO ZHLAVÍ (NEREZ), S PRŮCHODKAMI PRO KABELÁŽ A POZOROVACÍ POTRUBÍ A KABELÁŽ
- 7 – NEREZOVÝ SVĚRNICOVÝ NOSNÍK VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ A POTRUBÍ KABELÁŽE
- 8 – PRŮCHODKY PRO KABELY A SONDY
- 9 – VNITŘNÍ POZOROVACÍ POTRUBÍ (DN/OD 40 mm) S UZAVÍRACÍM KUL. KOHOUTEM
- 10 – DVOUČINNÝ PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL (DIMENZOVÁNÍ DLE VELIKOSTI VRTU A ČERPÁNÍ)

POZNÁMKA:

NUTNÉ STAVEBNÍ PROVEDENÍ STUDNÍ VIZ KAPITOLA B.4.4.
NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STUDNÍ VIZ KAPITOLA B.4.5.