

SKUPINA SEVEROČESKÁ VODA    Severočeská servisní mateotech mateosolutions mateokomodity		
Příloha: Detail zhlaví tlakové – větší (čb) (k pracovnímu postupu S.12_PP.02 B Technický standard – Jímací objekty vody)		
Označení přílohy: S.12_PP.02_P04	Účinnost od:	15.09.2026
Vydání č.: 1	Počet stran: 2	


Příloha: Detail zhlaví tlakové – větší (čb)		TLP:GREEN
Označení přílohy: S.12_PP.02_P04	Den/měsíc/rok/vydání: 15/09/2026/1	

DETAIL TLAKOVÉHO ZHLAVÍ

ZÁRUBNICE D 280 mm (DN250) A TLAKOVÉ ZHLAVÍ OC D 610 mm


DETAIL ZHLAVÍ

PŮDORYS

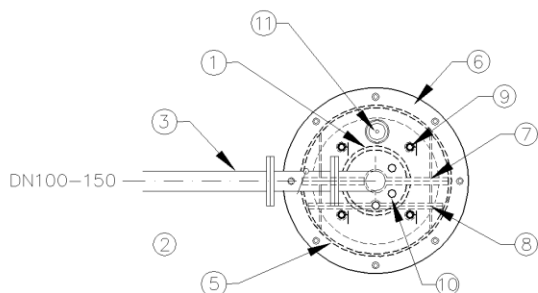

DETAIL ZHLAVÍ

ŘEZ

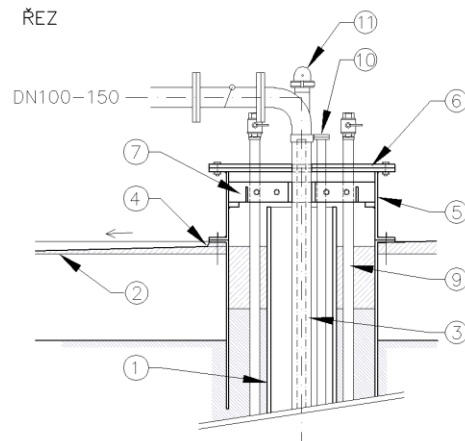

LEGENDA

- 1 – ZÁRUBNICE PVC
- 2 – VYSPÁDOVANÉ DNO VSTUPNÍ ŠACHTY
- 3 – VÝTLAČNÉ POTRUBÍ (DN100–150) SPOJOVANÉ BEZPŘÍRUBOVÝMI SPOJI ZSM
- 4 – VÝROVNÁNÍ PODKLADU PRO ZHLAVÍ (PODBETONOVÁNÍ)
- 5 – VNĚJŠÍ ČÁST ZHLAVÍ – NEREZOVÁ TROUBA S KOTVÍCÍ I HORNÍ PŘÍRUBOU (KOTVIT K PODLAŽE)
- 6 – PŘÍRUBOVÉ PLNÉ VÍKO ZHLAVÍ (NEREZ), S PRŮCHODKAMI PRO KABELÁŽ A POZOROVACÍ POTRUBÍ A KABELÁŽ
- 7 – NEREZOVÝ SVĚRNICOVÝ NOSNÍK VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ
- 8 – NEREZOVÝ SVĚRNICOVÝ NOSNÍK POTRUBÍ KABELÁŽE A SOND
- 9 – VNĚJŠÍ POZOROVACÍ POTRUBÍ (min. DN/OD 40 mm) S UZAVÍRACÍM KUL. KOHOUTEM
- 10 – PRŮCHODKY PRO KABELY, SONDY A VNITŘNÍ POZOROVACÍ TRUBKY
- 11 – DVOUČINNÝ PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL (DIMENZOVÁNÍ DLE VELIKOSTI VRTU A ČERPÁNÍ)

POZNÁMKA:

NUTNÉ STÁVEBNÍ PROVEDENÍ STUDNÍ VIZ KAPITOLA B.4.4.

NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STUDNÍ VIZ KAPITOLA B.4.5.