


SKUPINA SEVEROČESKÁ VODA    Severočeská servisní mateotech mateosolutions mateokomodity		
Příloha: Jímací zářez (barva) (k pracovnímu postupu S.12_PP.02 B Technický standard – Jímací objekty vody)		
Označení přílohy: S.12_PP.02_P09	Účinnost od:	15.09.2026
Vydání č.: 1	Počet stran: 2	


JÍMACÍ ZÁŘEZ

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

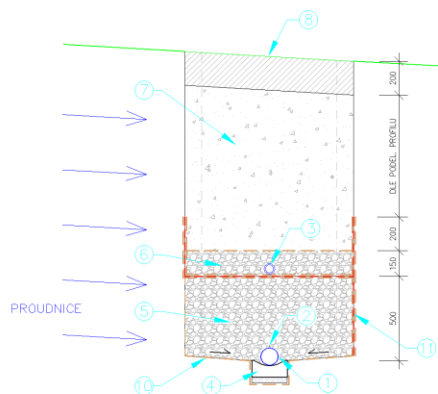

JÍMACÍ ZÁŘEZ

VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ

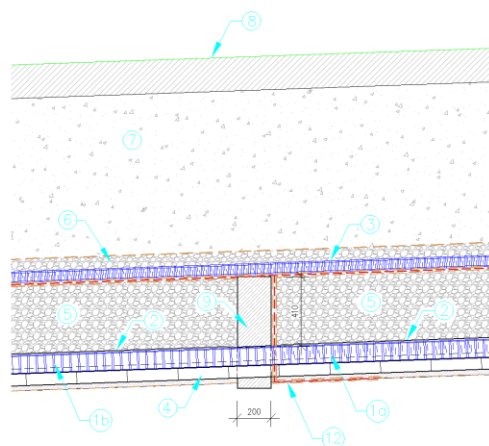

LEGENDA

- 1a – PE DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
ČÁSTEČNĚ (V HORNÍ POLOVINĚ) PERFOROVANÉ (STROJNĚ) DN 100 min. SN8
1b – PE DREN. POTRUBÍ BEZ PERFORACE DN 100 min. SN8
2 – VYHLEDÁVACÍ VODIČ ČYY 4 mm²
3 – PVC DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PERFOROVANÉ DN/OD 65 min. SN8
4 – BETONOVÁ ŽLABOVKA VYROVNANÁ DO BET. LOŽE
5 – PRANÝ OBSYP, OBLÉ ZRNO, Z FRAKCE f 8/16
6 – PRANÝ OBSYP, OBLÉ ZRNO, Z FRAKCE f 8/16
7 – ZPĚTNÝ ZÁSYP VÝKOPU PŮVODNÍ VYTRIDĚNOU ZEMINOU – ZHUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
8 – PŮVODNÍ POVRCHOVÁ ZEMINA S PŮVODNÍ KULTUROU
9 – VZDOUVACÍ ZE Ď. LITÝ BETON (DO BEDNĚNÍ), min. NA ŠÍŘKU VÝKOPU + KAPSOVÉ ZAPUŠTĚNÍ
10 – DNO VYSPÁDOVANÉ K POTRUBÍ
11 – BOČNÍ FÓLIE SE POUŽÍJE POUZE PŘI NÁTOKU (SMĚRU PROUDNIC) Z BOKU,
PŘI NÁTOKU Z ČELA SE NEPOUŽÍJE
12 – VZDOUVACÍ FÓLIE KE VZDOUVACÍ ZIDCE

- OCHRANNÁ, SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ GEOTEXTÍLIE 200 g/m²
- - - PE FÓLIE – min. 1,5 mm (SPOJE BUDOU ŘEŠENY V PD)
- - - PAŽENÍ VÝKOPU (MUSÍ BÝT ODSTRANĚNO)

POZNÁMKA:
NUTNÉ STAVEBNÍ PŘÍKLADY VIZ KAPITOLA B.4.4.
NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ KAPITOLA B.4.5.