



<div>SKUPINA SEVEROČESKÁ VODA</div> <div>mateotech mateosolutions mateokomodity</div>		
Příloha: Jímací zářez (čb) (k pracovnímu postupu S.12_PP.02 B Technický standard – Jímací objekty vody)		
Označení přílohy: S.12_PP.02_P10	Účinnost od:	15.09.2026
Vydání č.: 1	Počet stran: 2	

Příloha: Jímací zářez (čb)		TLP:GREEN
Označení přílohy: S.12_PP.02_P10	Den/měsíc/rok/vydání: 15/09/2026/1	

JÍMACÍ ZÁŘEZ
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

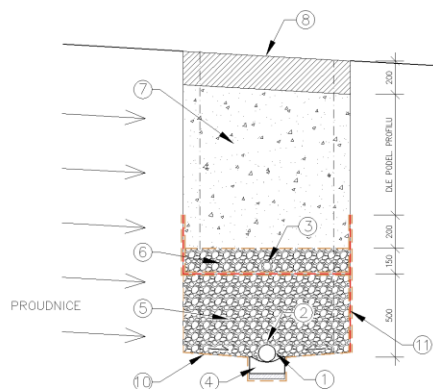

JÍMACÍ ZÁŘEZ
VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ

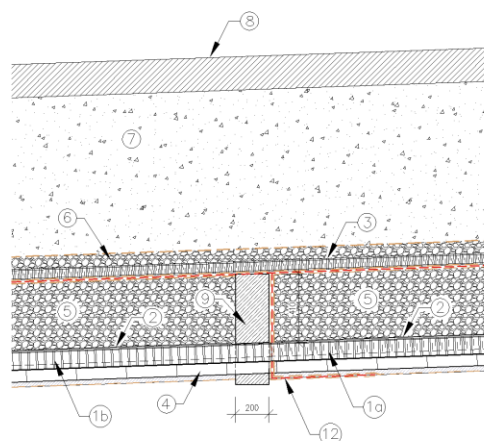

LEGENDA

- 1a – PE DRENÁŽNÍ POTRUBÍ ČÁSTEČNĚ (V HORNÍ POLOVINĚ) PERFOROVANÉ (STROJNĚ) DN 100 min. SN8
- 1b – PE DREN. POTRUBÍ BEZ PERFORACE DN 100 min. SN8
- 2 – VYHLÉDAVACÍ VODIČ CY4 4 mm2
- 3 – PVC DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PERFOROVANÉ DN/OD 65 min. SN8
- 4 – BETONOVÁ ŽLABOVKA VYROVNANÁ DO BET. LOŽE
- 5 – PRANÝ OBSYP, OBLÉ ZRNO, Z FRAKCE f 8/16
- 6 – PRANÝ OBSYP, OBLÉ ZRNO, Z FRAKCE f 8/16
- 7 – ZPĚTNÝ ZÁSYP VÝKOPU PŮVODNÍ VYTRÍDĚNOU ZEMINOU – ZHUZNĚNÝ PO VRSTVÁCH
- 8 – PŮVODNÍ POVRCHOVÁ ZEMINA S PŮVODNÍ KULTUROU
- 9 – VZDOUVACÍ ZEDĚ, LITÝ BETON (DO BEDNĚNÍ), min. NA ŠÍŘKU VÝKOPU + KAPSOVÉ ZAPUŠTĚNÍ
- 10 – DNO VYSPÁDOVANÉ K POTRUBÍ
- 11 – BOČNÍ FÓLIE SE POUŽÍJE POUZE PŘI NÁTOKU (SMĚRU PROUDNICE) Z BOKU, PŘI NÁTOKU Z ČELA SE NEPOUŽÍJE
- 12 – VZDOUVACÍ FÓLIE KE VZDOUVACÍ ZIDCE

- — — — — OCHRANNÁ, SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE 200 g/m2
- — — — — PE FÓLIE – min. 1,5 mm (SPOJE BUDOU ŘEŠENY V PD)
- — — — — PAŽENÍ VÝKOPU (MUSÍ BÝT ODSTRANĚNO)

POZNÁMKA:
NUTNÉ STAVEBNÍ PROVEDENÍ VIZ KAPITOLA B.4.4.
NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ KAPITOLA B.4.5.