SKUPINA SEVEROČESKÁ VODA SVS ScVK Severočeská servisní mateotech mateosolutions mateokomodity
Příloha: Pramenní jímka (barva) (k pracovnímu postupu S.12_PP.02 B Technický standard – Jímací objekty vody)

Označení přílohy: **S.12_PP.02_P13**	Účinnost od:	15.09.2026
Vydání č.: 1	Počet stran: 2	

Tato dokumentace je řízena pouze v elektronické verzi v dokumentačním systému. Veškeré výtisky jsou pouze pro informaci. Originál je uložen u administrátora dokumentace.

PRAMENNÍ JÍMKA

ŘEZ A – A

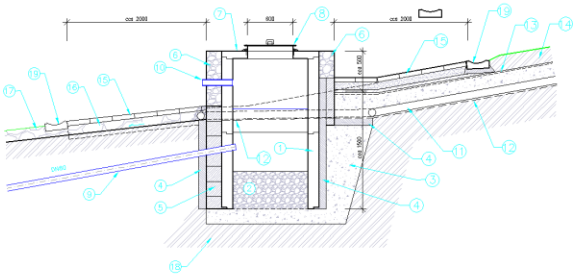

PRAMENNÍ JÍMKA

PŮDORYS

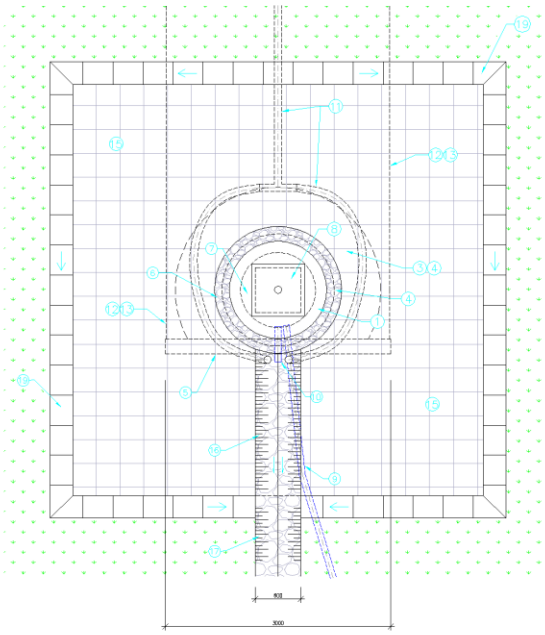

PRAMENNÍ JÍMKA
BETONOVÉ SKRUŽE DN 1000

LEGENDA

1 – BETONOVÉ SKRUŽE KLADENÉ NA CEMENTOVOU MALTU
2 – PRANÝ ŘÍČNÍ ŠTĚRK f 16/32
3 – ŠTĚRK f 8/16
4 – JÍLOVÉ TĚSNĚNÍ min. 100 mm
5 – VZDOUVACÍ ZEĎ – např. BLOKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ LEPENÉ V LOŽNÝCH I STYČNÝCH SPÁRÁCH A PROBETONOVANÉ PRO ZAJIŠTĚNÍ VODONEPROPUSTNOSTI
6 – GABIONOVÝ / KAMENNÝ OBKLAD VIDITELNÉ ČÁSTI
7 – ZÁKRYTOVÁ DESKA min. tř. A15 S OCHRANNOU MAZANINOU NA POVRCHU
8 – KOMPOZITNÍ POKLOP 600x600 S MOŽNOSTÍ UZAMČENÍ A ODVĚTRÁNÍM
9 – SVODNÉ POTRUBÍ DN80
10 – BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD DN80
11 – DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN100 (KOLEM SKRUŽÍ BUDE POTRUBÍ SE DNEM BEZ PERFORACE)
12 – HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE (tl. min. 1,5 mm)
13 – GEOTEXTÍLIE
14 – DUSANÝ ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU S PROTIEROZNÍ GEROHOŽÍ NA POVRCHU
15 – BETONOVÁ / KAMENNÁ ZÁDLAŽBA DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE
16 – KAMENNÝ ŽLAB DO BETONOVÉHO LOŽE
17 – KAMENNÝ ŽLAB NEBO TERÉN ZPEVNĚNÝ PROTIEROZNÍ GEROHOŽÍ
18 – PŮVODNÍ TERÉN
19 – OBVODOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK DO BET. LOŽE

POZNÁMKA:
NUTNÉ STAVEBNÍ PROVEDENÍ STUDNÍ VIZ KAPITOLA B.4.4.
NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STUDNÍ VIZ KAPITOLA B.4.5.

Tato dokumentace je řízena pouze v elektronické verzi v dokumentačním systému. Veškeré výtisky jsou pouze pro informaci. Originál je uložen u administrátora dokumentace.